

# Schacht für Hauswasserzähleranlage

## 1 - 4 Wasserzähleranlagen



### Zähler Qn 2,5 - 10

THW - Wasser

Anlage 2c

Stand: Oktober 2009

Schächte im Grundwasser  
wasserdicht ausführen!

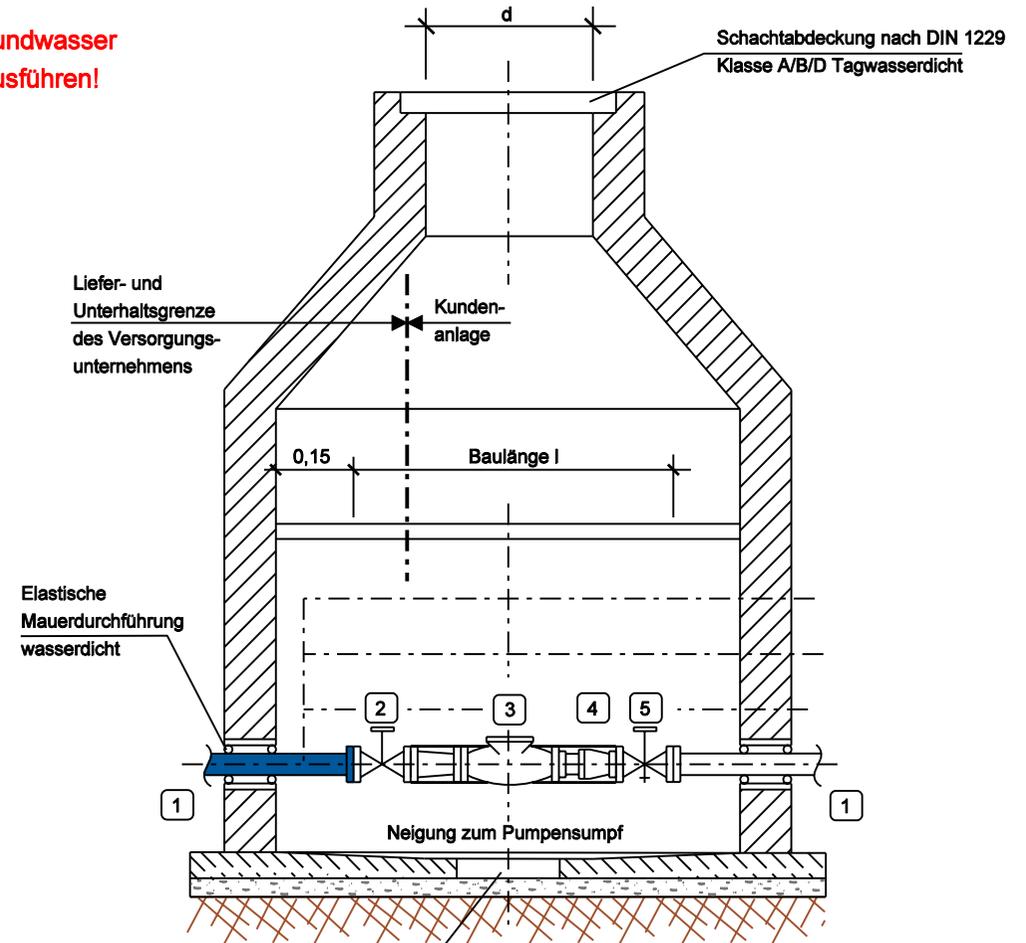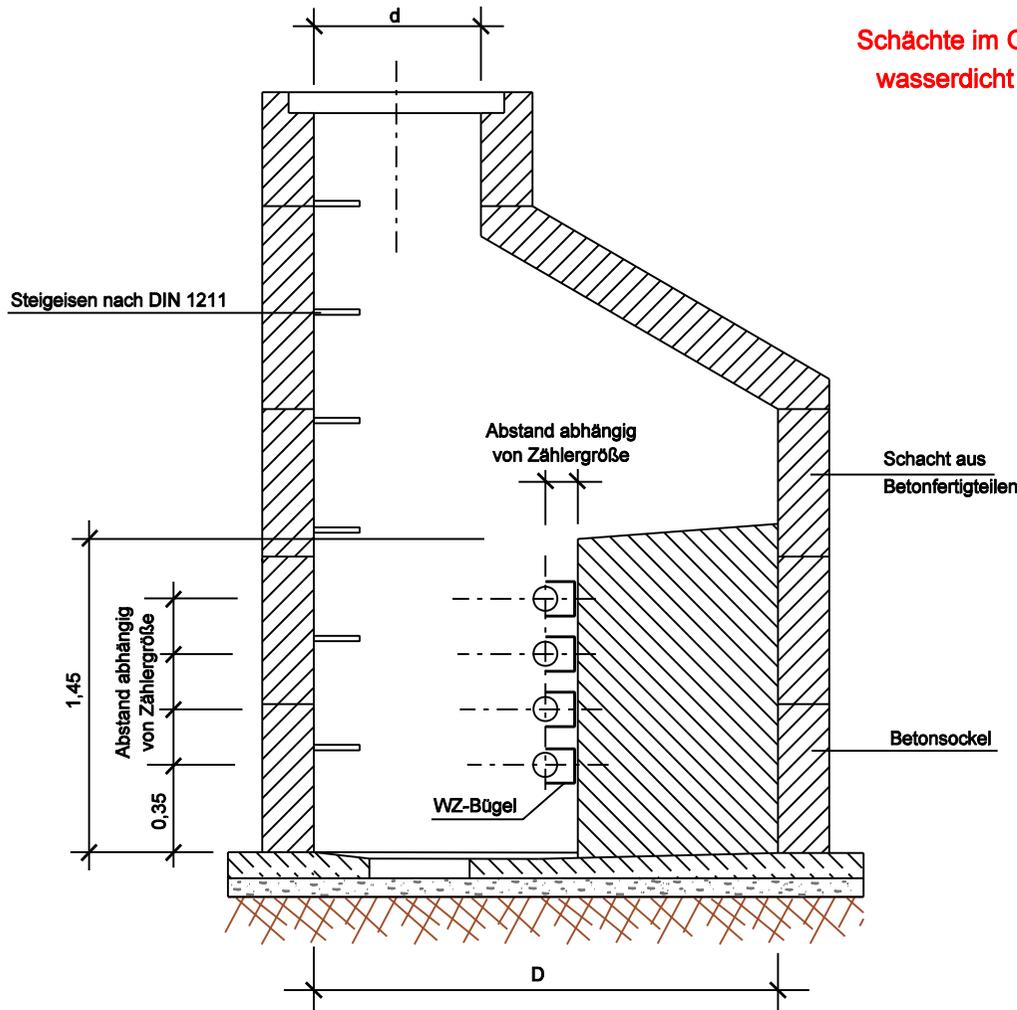

Pumpensumpf  
0,40 x 0,40 abgedeckt

- 1** Mauerdurchführung
- 2** Haupt-Absperrarmatur
- 3** Wasserzähler  
Eigentum der Versorgungsunternehmens  
Einbau durch VU
- 4** Rückflussverhinderer
- 5** Absperrarmatur mit Entleerung

Zähler-Größe Qn m³/h	Zähler-Baulänge mm	Größter Durchfluß Qmax m³/h	Absperr-Ventil am Wz	Baulänge l Wasserzähler-Bügel von HAE bis Ausgangskugelventil in mm	D mm	d mm
2,5	190	5 kurzzeitig 7	DN 25 / 32	550 bei DN 25 / 570 bei DN 32	1250	600
6	260	12 kurzzeitig 14	DN 32 / 40	675 bei DN 32 / 700 bei DN 40	1500	600
10	300	20 kurzzeitig 24	DN 50	830 bei DN 50	2000	600

Alle Maßangaben sind ca. Maße